

Unterverteilung Speicherheizung,  
plombierbar

Speicher-  
heizung      Fb.-Speicher-  
                  heizung      Regelung

Unterverteilung  
Allgemein

TRE - Empfänger

kWh

6A

HA

L1   L2   L3   PEN


- 1) Nachtladung
- 2) Tagnachladung

☐<sup>1</sup>    z.B. Eberle SPR 490 70

☐<sup>2</sup>    z.B. Eberle IR 490 72


Zust.	Beschriftung Änderung	Datum	Name	Bau	Datei	DIN	05.1994	Re/Mb	05.1994	05.1994	Re/Mb	05.1994	CAD-Nr.	KKS-Nr.	Benennung	Zählerplätze, Meß- und Steuereinrichtungen	Fußboden - Speicherheizung mit Tagnachladung Nachstromspeicherheizung Haushalt	8	13	Folge



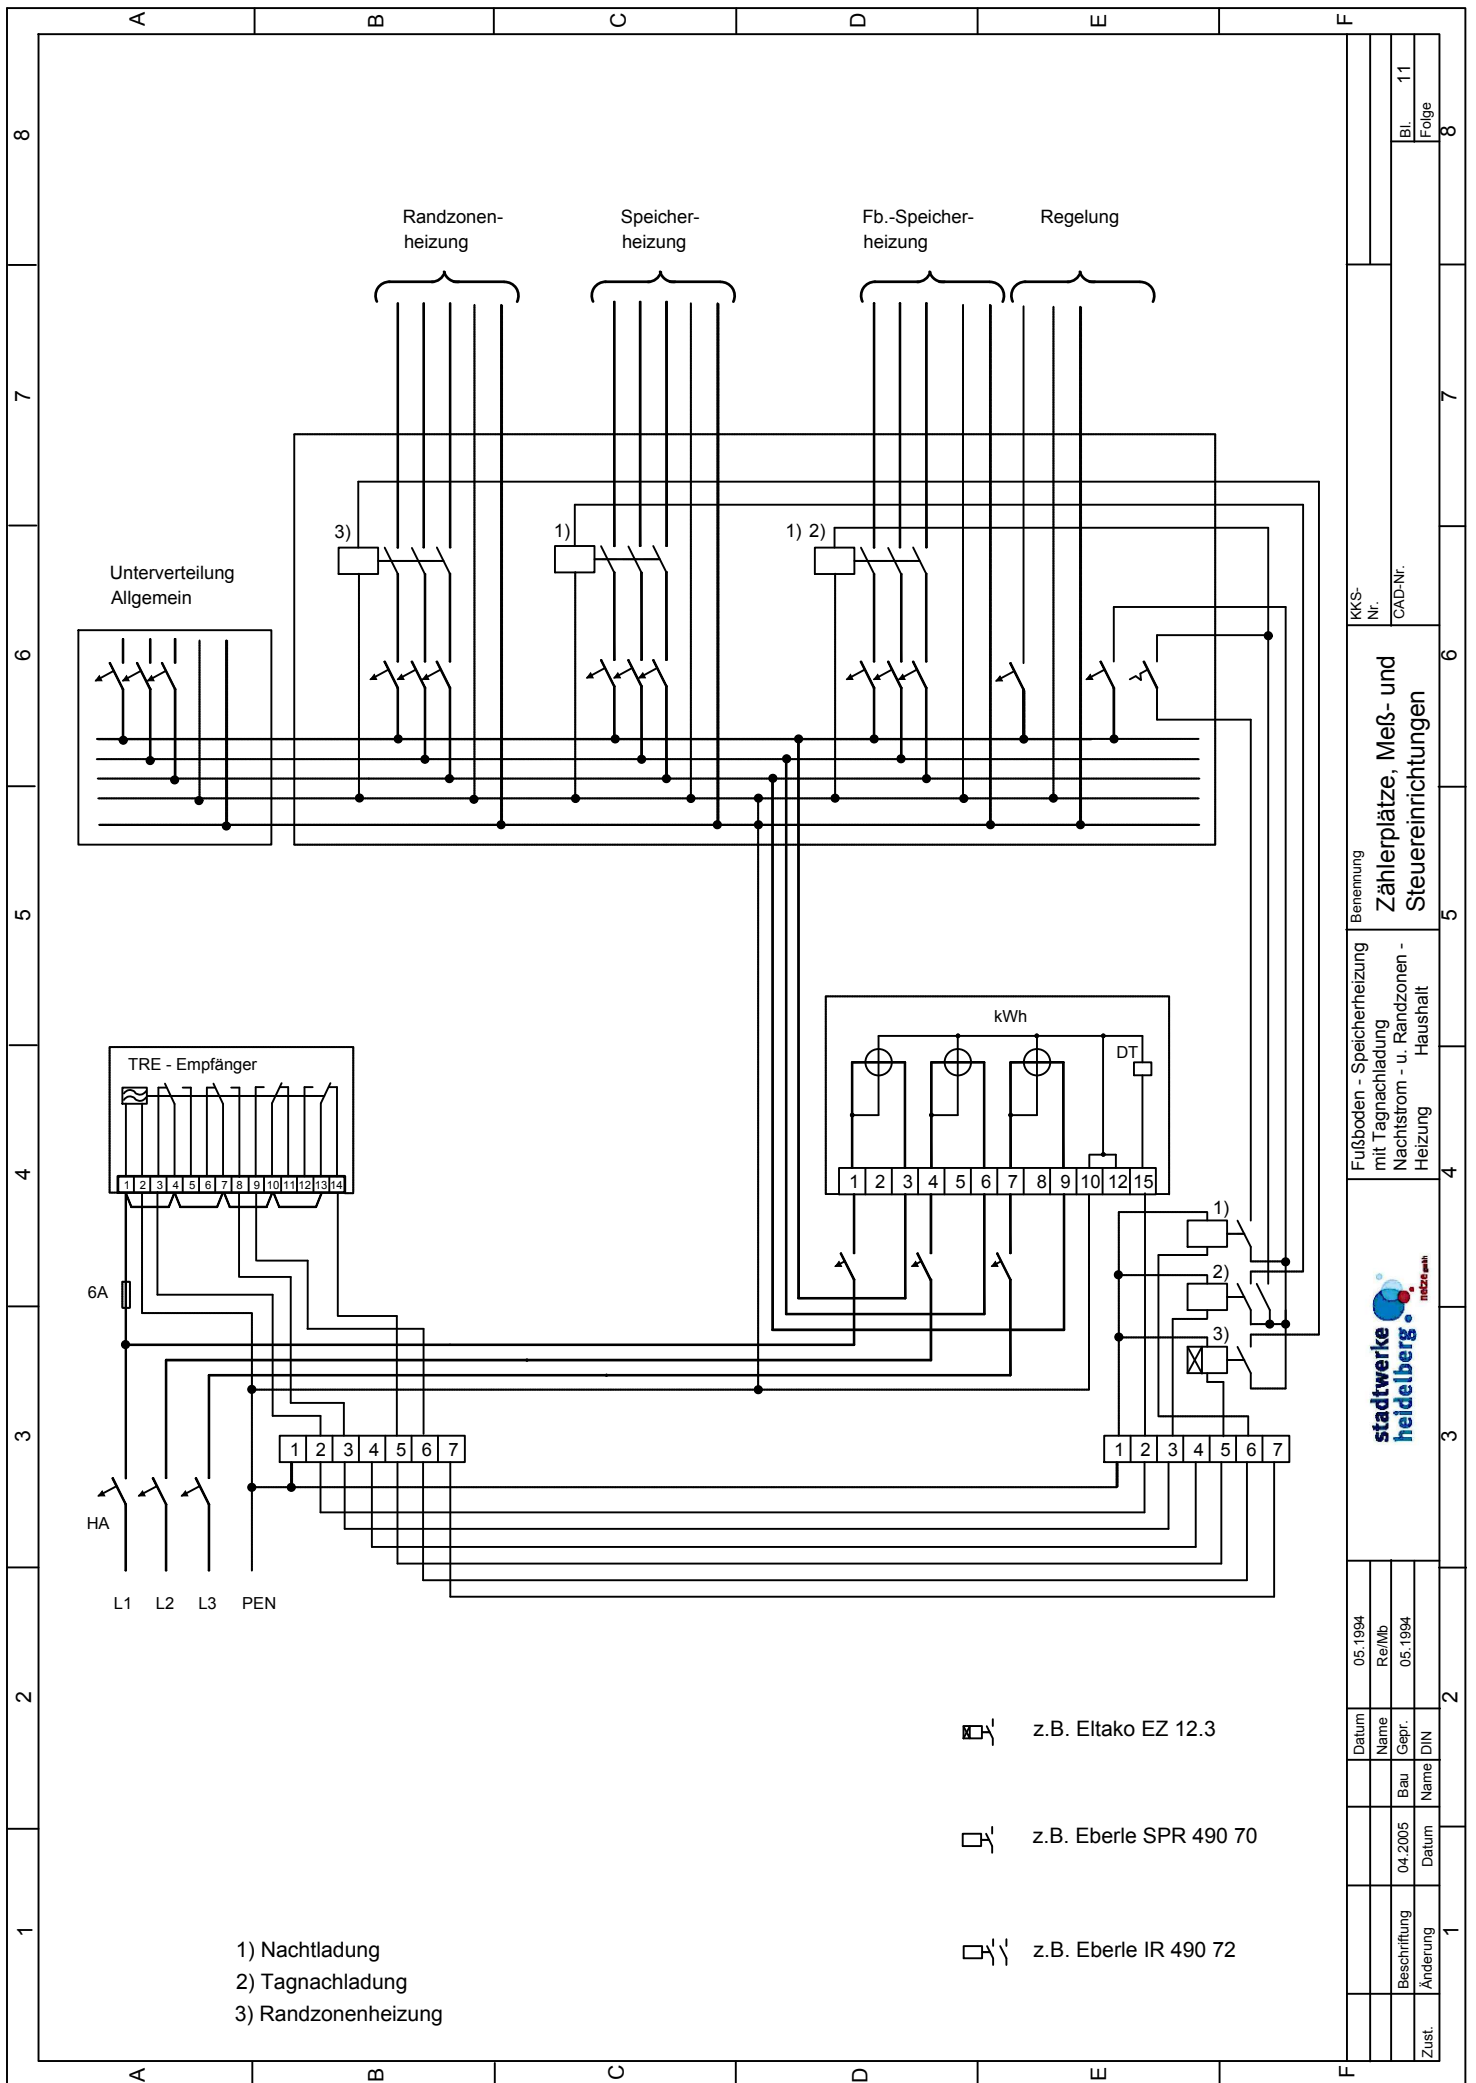


- 1) Nachtladung
- 2) Tagnachladung
- 3) Randzonenheizung

 z.B. Eitako EZ 12.3

 z.B. Eberle SPR 490 70

 z.B. Eberle IR 490 72

Zust.	Beschriftung Änderung	Datum	Bau Name	Gepr. DIN	Re/Mb	05.1994	05.1994	KKS- Nr.	CAD-Nr.	Benennung	Fußboden - Speicherheizung mit Tagnachladung Nachstrom - u. Randzonen - Heizung Haushalt	Zählerplätze, Meß- und Steuereinrichtungen	Bl.	11	8
													Folge	8	

